


# グラスキューブ参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。  
 設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地は除く  
 (参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)

※1: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部、最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路  
 ※2: 小型貨物自動車の駐車スペース、車路、入出口 (交通量 : N<300)


## ■ 歩行者系道路 (歩道・広場)

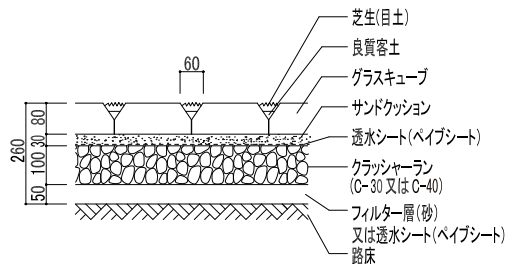

歩掛表 (100m<sup>2</sup>当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50m <sup>3</sup>
良質客土	4.50m <sup>3</sup>
芝生	52.10m <sup>2</sup>
グラスキューブ	2,500.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人


## ■ 乗用車乗入れ部 ※1

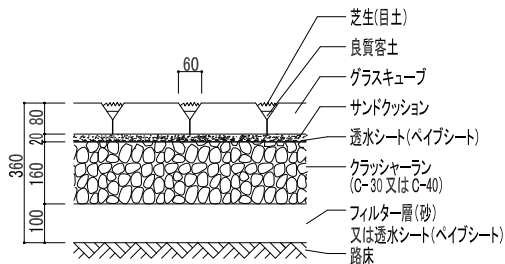

歩掛表 (100m<sup>2</sup>当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00m <sup>3</sup>
良質客土	4.50m <sup>3</sup>
芝生	52.10m <sup>2</sup>
グラスキューブ	2,500.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

## ■ 駐車場 (300 台未満 / 日) ※2

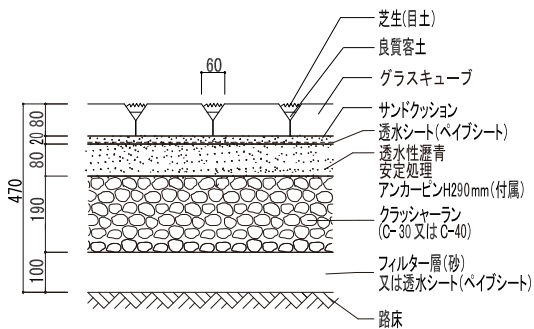

歩掛表 (100m<sup>2</sup>当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00m <sup>3</sup>
良質客土	4.50m <sup>3</sup>
芝生	52.10m <sup>2</sup>
グラスキューブ	2,500.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

図面名称	グラスキューブ参考施工図	縮尺	1/20
------	--------------	----	------