


# グラスキューブ参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。  
 設計条件 ● 路床 設計CBR3%以上 ● 寒冷地域は除く  
 (参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)


※1: 住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場  
 ※3: 小型貨物自動車の駐車スペース、出入庫口 (交通量 : N<300)

## 歩行者系道路(歩道・広場)

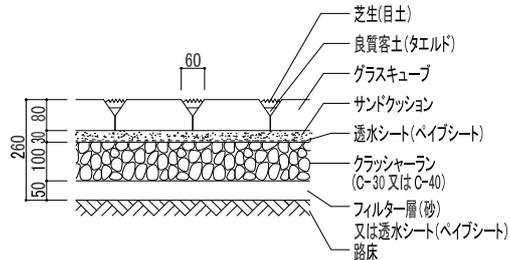


名称	数量
サンドクッション	4.50m <sup>3</sup>
良質客土(タエルド)	4.50m <sup>3</sup>
芝生	52.10m <sup>2</sup>
グラスキューブ	2,500.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

## 住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

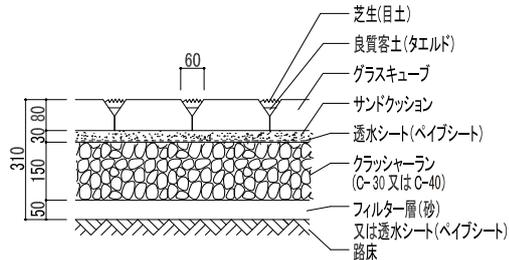

名称	数量
サンドクッション	4.50m <sup>3</sup>
良質客土(タエルド)	4.50m <sup>3</sup>
芝生	52.10m <sup>2</sup>
グラスキューブ	2,500.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

## 駐車場(300台未満/日) ※3

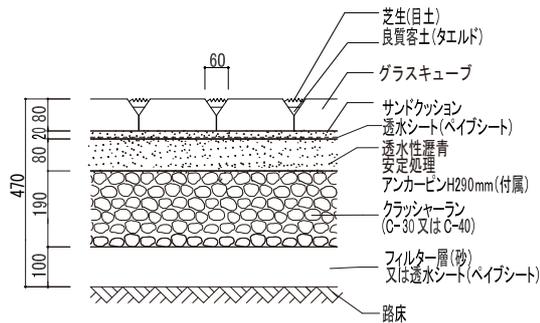

名称	数量
サンドクッション	3.00m <sup>3</sup>
良質客土(タエルド)	4.50m <sup>3</sup>
芝生	52.10m <sup>2</sup>
グラスキューブ	2,500.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

図面名称	グラスキューブ参考施工図	縮尺	1/20
------	--------------	----	------