


# 視覚障害者誘導用ブロック透水参考施工図

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地は除く  
 (参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)

※1: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部、最大積載量 6.5t 未満の管理用車両が走行する道路


## 歩行者系道路(歩道・広場)

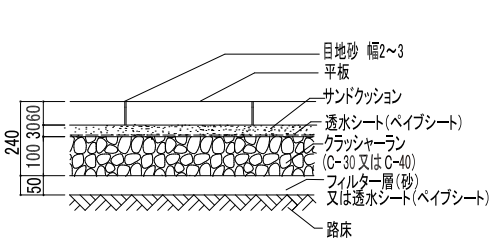

歩掛表 (300×300×60) (100m<sup>2</sup> 当り)

名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m <sup>3</sup>
目地砂	0.14 m <sup>3</sup>
平板	1,111.11 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.50 人
透水シート敷設	0.50 人

## 乗用車乗入れ部 ※1

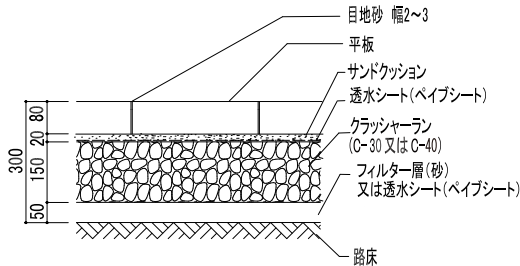

歩掛表 (300×300×80) (100m<sup>2</sup> 当り)

名 称	数 量
サンドクッション	3.00 m <sup>3</sup>
目地砂	0.19 m <sup>3</sup>
平板	1,111.11 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.50 人
透水シート敷設	0.50 人

図面名称	視覚障害者誘導用ブロック透水参考施工図	縮尺	1/20
------	---------------------	----	------