


グラスキューブ参考施工図

社内基準に基づいて推奨する施工図となります。
 設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地は除く

(参考 一般社団法人 インターロッキングブロック舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要項)

※2:小型貨物自動車の駐車スペース、車路、入出庫口 (交通量 : N<300)


歩行者系道路(歩道・広場)

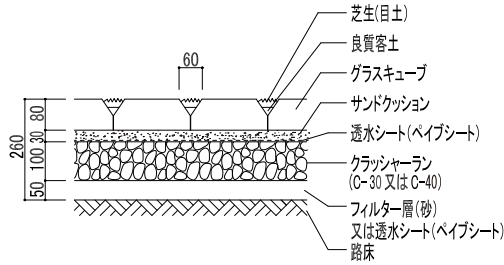

歩掛表 (100m²当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50m ³
良質客土	4.50m ³
芝生	52.10m ²
グラスキューブ	2,500.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

駐車場 (300台未満 / 日) ※2

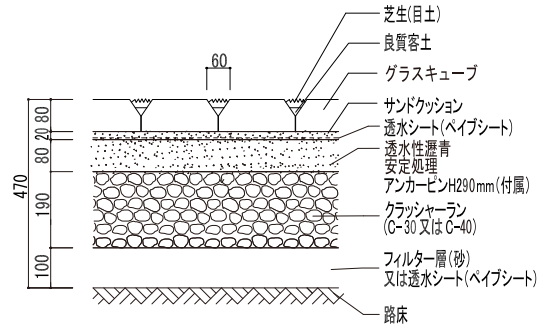

歩掛表 (100m²当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00m ³
良質客土	4.50m ³
芝生	52.10m ²
グラスキューブ	2,500.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

図面名称	グラスキューブ参考施工図	縮尺	1/20
------	--------------	----	------