


# ストレートロッキング[ai]透水参考施工図

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上  
 (乗用車・小型貨物車駐車場、乗入れ部：砂質系で路床下へ浸透させる場合、あるいは集合管、放流孔で排出する場合) ●寒冷地域は除く  
 (参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)

※1: 住宅の駐車場など 1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場  
 ※2: 駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部・最大積載量 6.5t未満の管理用車両が走行する道路


## 歩行者系道路(歩道・広場)

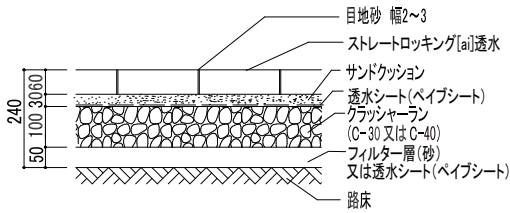

歩掛表 (200×100×60) (100㎡当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50 m <sup>3</sup>
目地砂	0.26 m <sup>3</sup>
ストレートロッキング[ai]透水	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人


## 住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

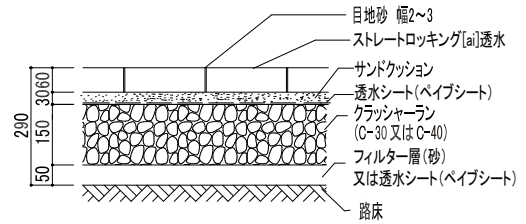

歩掛表 (200×100×60) (100㎡当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50
目地砂	0.26
ストレートロッキング[ai]透水	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50

## 乗用車乗入れ部 ※2

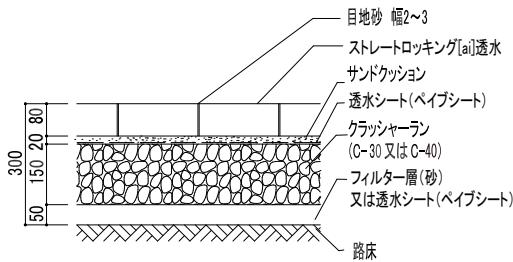

歩掛表 (200×100×80) (100㎡当り)

名称	数量
サンドクッション	3.00 m <sup>3</sup>
目地砂	0.35 m <sup>3</sup>
ストレートロッキング[ai]透水	5,000.00個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.00人
透水シート敷設	0.50人

図面名称	ストレートロッキング[ai]透水参考施工図	縮尺	1/20
------	-----------------------	----	------