


ガイア参考施工図

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く
 (参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)

※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場
 ※4:クラッシャーラン (C-40) を使用する場合には、サンドクッションの路盤への流出を防止するためクラッシャーラン上に透水シートを使用して下さい。


■歩行者系道路(歩道・広場)

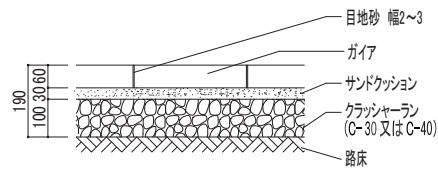

歩掛表 (100 m²当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50m ³
目地砂	0.14m ³
ガイア	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.50人

■住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

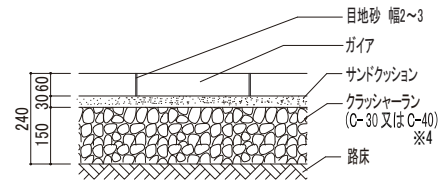

歩掛表 (100 m²当り)

名称	数量
サンドクッション	4.50m ³
目地砂	0.14m ³
ガイア	1,111.11個
ブロック工	6.00人
普通作業員	4.50人

図面名称	ガイア参考施工図	縮尺	1/20
------	----------	----	------