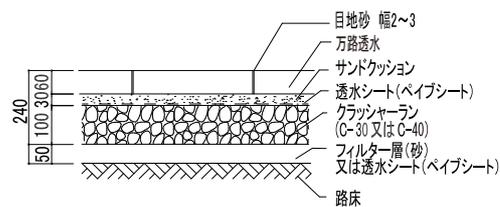


万路透水参考施工図

設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く
 (参考 一般社団法人 インターロッキング舗装技術協会 インターロッキング舗装設計施工要領)

※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場
 ※2:駐車場・歩道などの乗用車乗入れ部・最大積載量 6.5t未満の管理用車両が走行する道路

■ 歩行者系道路(歩道・広場)


歩掛表 (300×300×60) (100m²当り)

名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m ³
目地砂	0.14 m ³
万路透水	1,111.11 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.50 人
透水シート敷設	0.50 人

歩掛表 (200×100×60) (100m²当り)

名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m ³
目地砂	0.26 m ³
万路透水	5,000.00 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.00 人
透水シート敷設	0.50 人

■ 住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

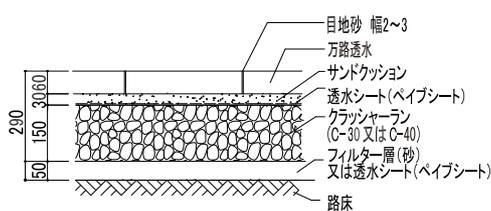歩掛表 (300×300×60) (100m²当り)

名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m ³
目地砂	0.14 m ³
万路透水	1,111.11 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.50 人
透水シート敷設	0.50 人

歩掛表 (200×100×60) (100m²当り)

名 称	数 量
サンドクッション	4.50 m ³
目地砂	0.26 m ³
万路透水	5,000.00 個
ブロック工	6.00 人
普通作業員	4.00 人
透水シート敷設	0.50 人