


# バサルティ参考施工図


社内基準に基づいて推奨する施工図となります。  
 設計条件 ●路床 設計CBR3%以上 ●寒冷地域は除く

※1:住宅の駐車場など1日数回程度乗用車が駐・停車する非公共スペースの駐車場

## ■ 歩行者系道路(歩道・広場)

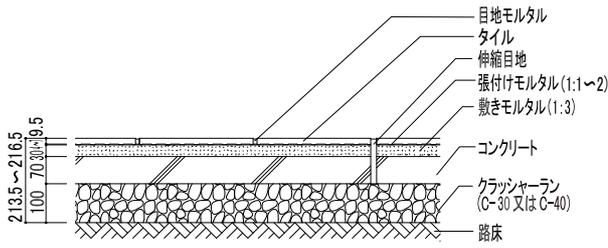

## ■ 住宅の駐車場などの非公共スペース ※1

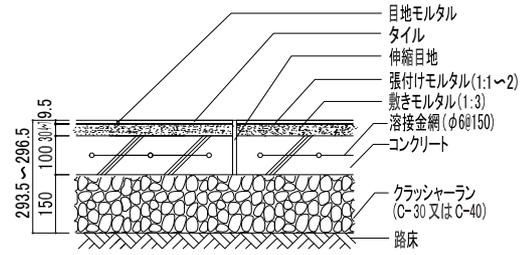

◇最大積載量4t以下の車両に限る

歩掛表 (100㎡当り)

| 名称      | 数量                 |
|---------|--------------------|
| 張付けモルタル | 0.88m <sup>3</sup> |
| 敷きモルタル  | 3.75m <sup>3</sup> |
| 目地モルタル  | 0.03m <sup>3</sup> |
| コンクリート  | 7.00m <sup>3</sup> |
| 600角    | 275.94枚            |
| タイル工    | 15.00人             |
| 普通作業員   | 6.00人              |

歩掛表 (100㎡当り)

| 名称      | 数量                  |
|---------|---------------------|
| 張付けモルタル | 0.88m <sup>3</sup>  |
| 敷きモルタル  | 3.75m <sup>3</sup>  |
| 目地モルタル  | 0.03m <sup>3</sup>  |
| コンクリート  | 10.00m <sup>3</sup> |
| 600角    | 275.94枚             |
| タイル工    | 15.00人              |
| 普通作業員   | 6.00人               |